
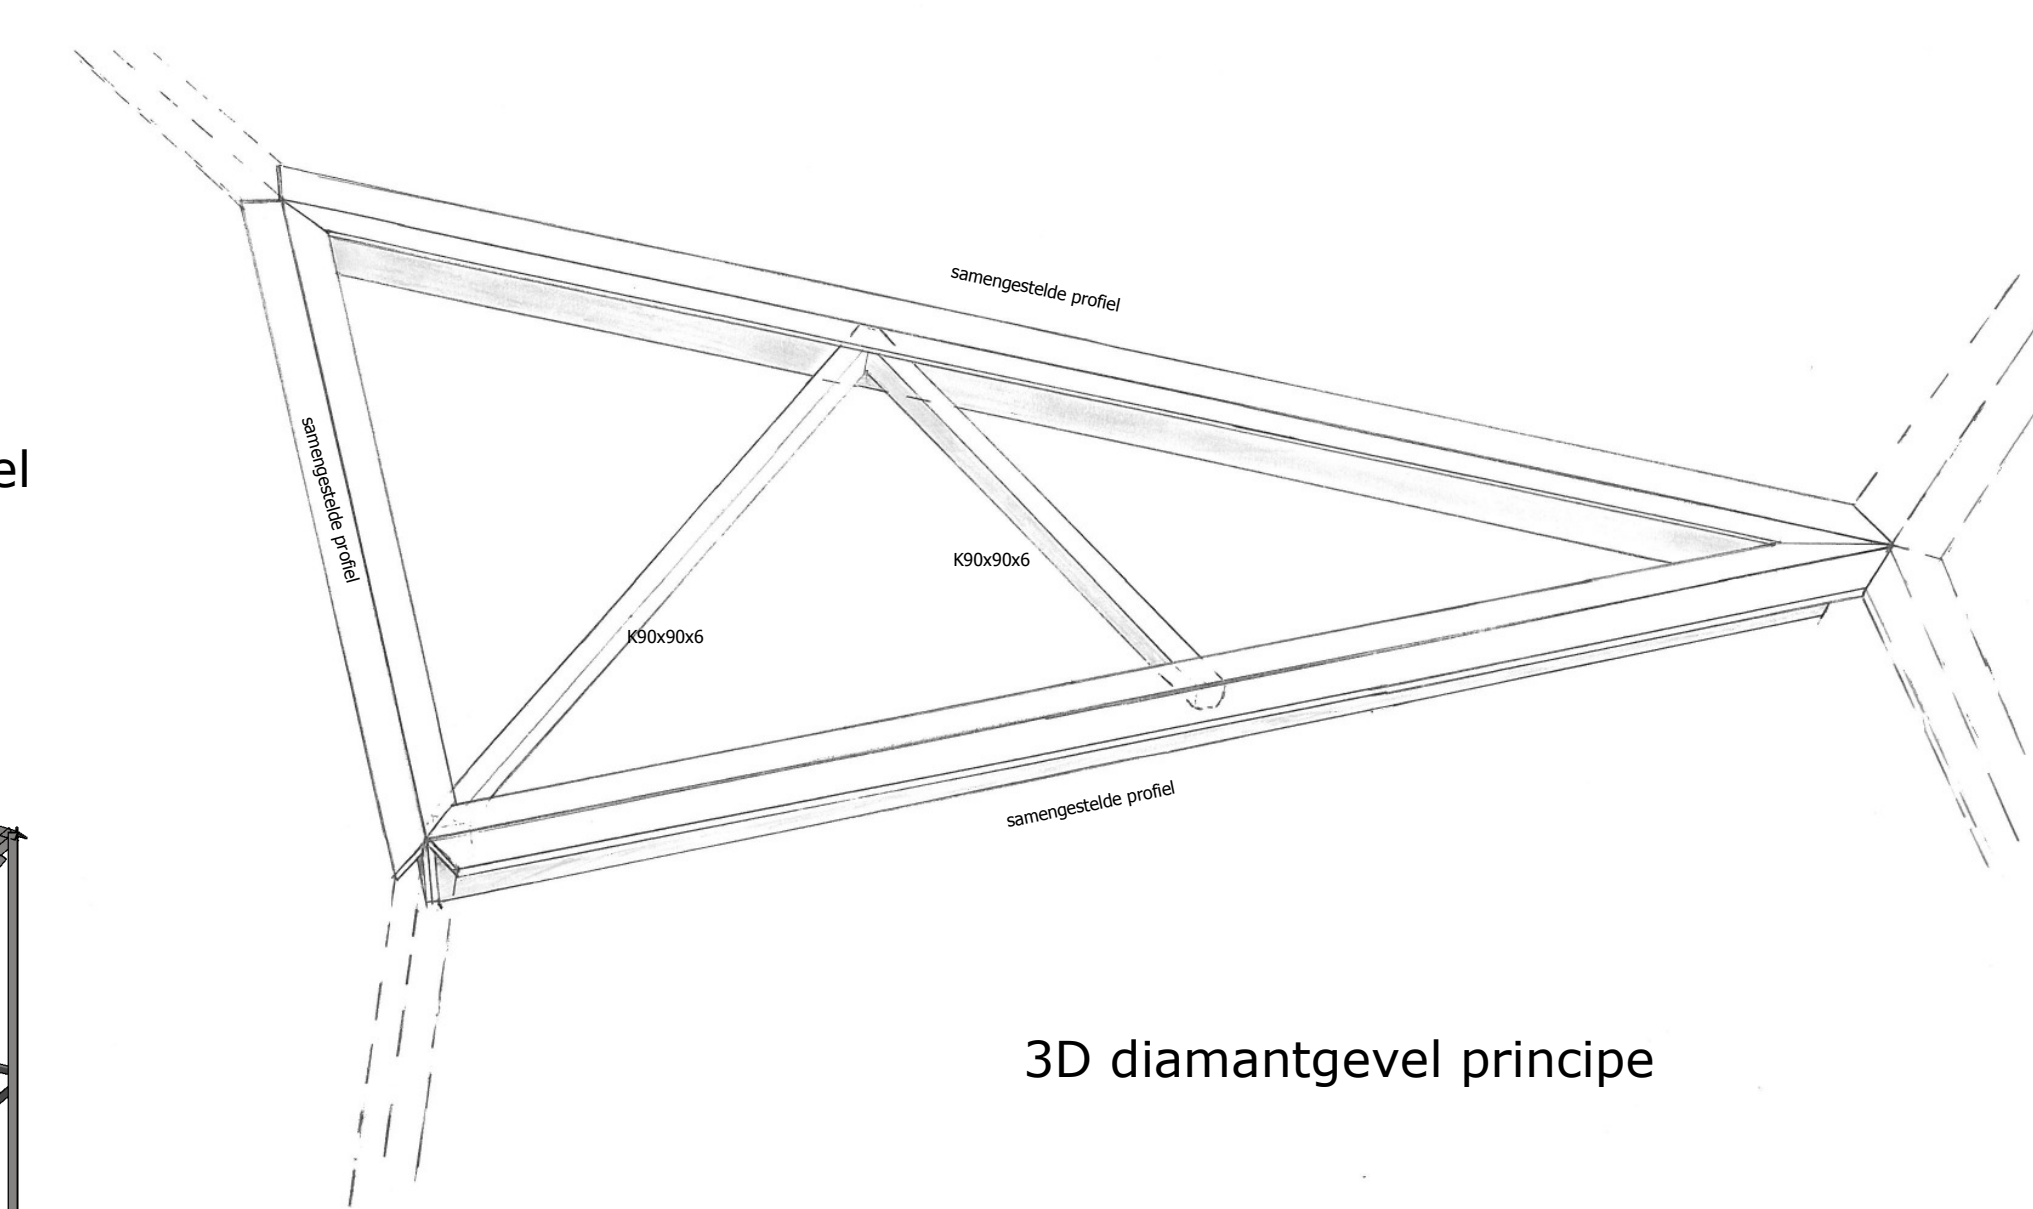
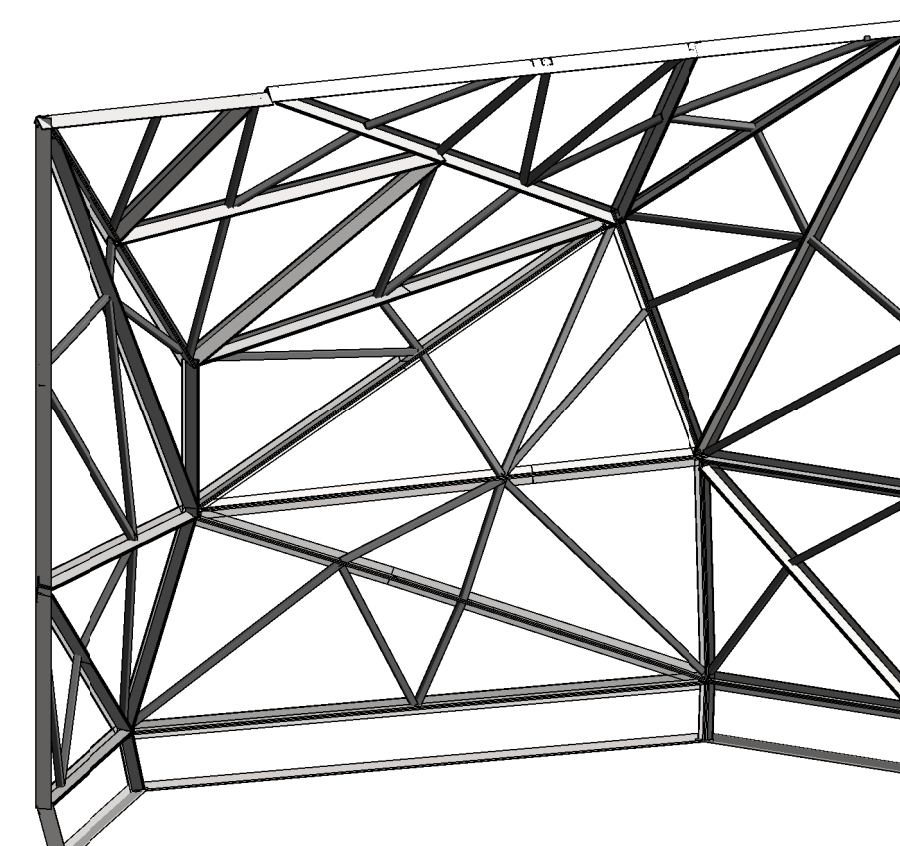
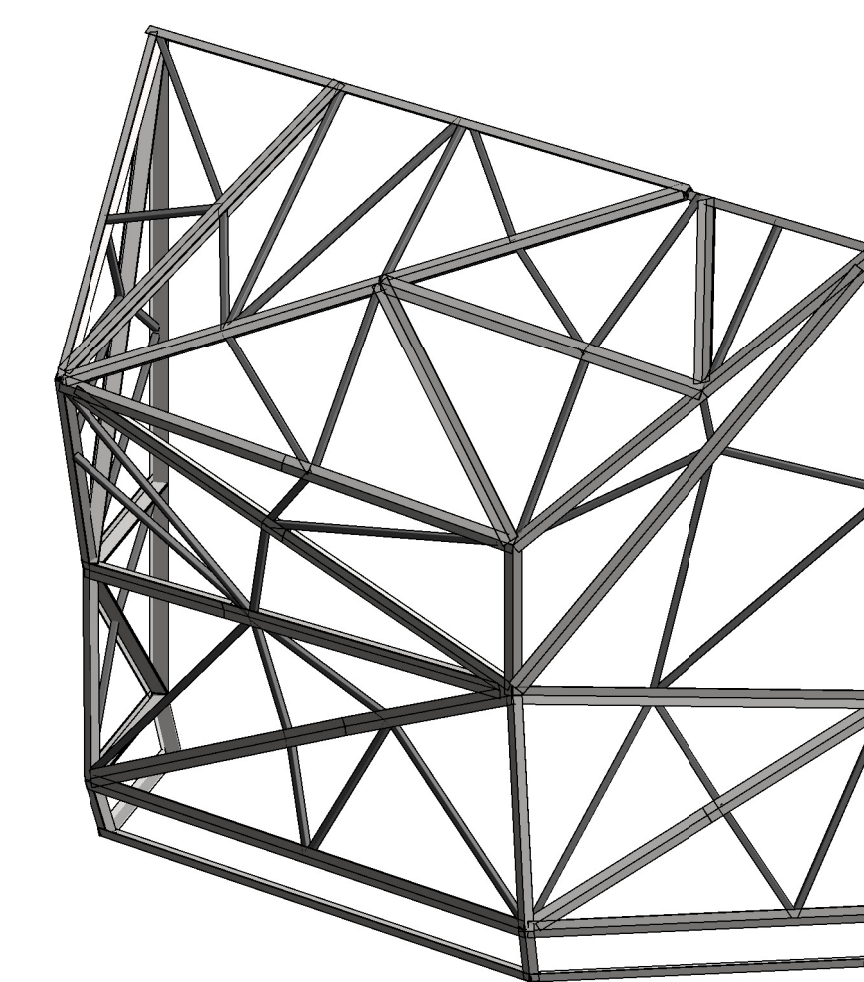



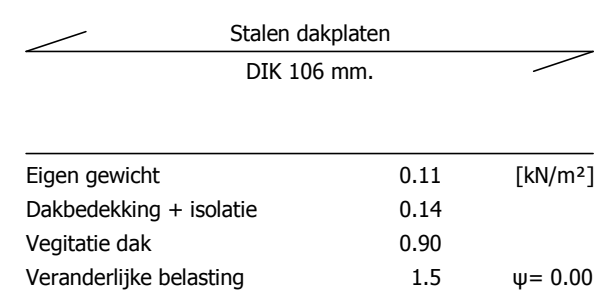

- Detailberekening vlgs opgave staalleverancier.
- Bevestigingspunten spandraden t/w achtergevel, vlgs opgave tekening/berekening staalleverancier.
- Bevestiging staalconstructie aan bestaande constructie, vlgs opgave tekening/berekening Aronsohn.
- Bestaande constructie zoals aangegeven op tekening in het werk te controleren.
e.ea kruitluiken met constructuur.
Maatvoering in het werk te controleren, cq te bepalen.

Algemeen

Berekening volgens volgens bouwbesluit

Al in het vervolg opgenomen uitvoeringspunten zijn van toepassing, tenzij op tekening anders staat vermeld

Alle geprofileerde constructieve onderdelen dienen af te worden worden aangeboden

Dilataties in metalen volgens opgevoe fabrikant/leverancier; deze dienen ook ter beoordeling te worden aangeboden

Voorzieningen arbowet zijn niet vernield

Bewandrende voorzieningen volgens voorschrift en bestek

Conserveringen volgens voorschrift en bestek

Huiskwaliteit C18

Geveestebewerk in minimale steendikteklasse 15 N/mm

Hafvoering in het werk te controleren

Alle maten in mm

Beton

Steeksteekklasse C20/25

Betonafzet F6000W40

Max. kernafst. 31,5 mm

Cement volgens NEN 3530

las- en versterkingsopbouw

diameter	algemeen	loevendstenen
ø10	300	400
ø16	400	500
ø12	500	600
ø16	650	800
ø20	850	1050
ø25	1000	1250
ø32	1500	1850

lassen versprengd aanbrengen

Mixclass	plaat, wand	balk, console	kolom	poer
X0	-	-	-	-
X1	15	25	30	-
X2	20	30	35	35
X3	25	35	40	40
X4	30	40	45	45
X5	35	45	50	50
X6	40	50	55	55
X7	45	55	60	60
X8	50	60	65	65
X9	55	65	70	70
X10	60	70	75	75
X11	65	75	80	80
X12	70	80	85	85
X13	75	85	90	90
X14	80	90	95	95
X15	85	95	100	100
X16	90	100	105	105
X17	95	105	110	110
X18	100	110	115	115
X19	105	115	120	120
X20	110	120	125	125
X21	115	125	130	130
X22	120	130	135	135
X23	125	135	140	140
X24	130	140	145	145
X25	135	145	150	150
X26	140	150	155	155
X27	145	155	160	160
X28	150	160	165	165
X29	155	165	170	170
X30	160	170	175	175
X31	165	175	180	180
X32	170	180	185	185
X33	175	185	190	190
X34	180	190	195	195
X35	185	195	200	200
X36	190	200	205	205
X37	195	205	210	210
X38	200	210	215	215
X39	205	215	220	220
X40	210	220	225	225
X41	215	225	230	230
X42	220	230	235	235
X43	225	235	240	240
X44	230	240	245	24

Te superstoren toegevoeg van 8 5 mm:

- nabestellen opwereld

- onroerendvervoer opwereld

- bodenbreedte < 25 N/mm²

øk < 25

øk < 25

øk < 25

øk < 25

øk = staafdiameter

øk_bundels = de representatieve waarde, behorende bij 24s

Cmm

øk = 1,56

1,56

Breedteverhoudingen kunnen de benodigde betondekking bepalen

